




(004) CV-vulkraan > 45 kW met toegevoegd middel LD50 < 200 mg/kg

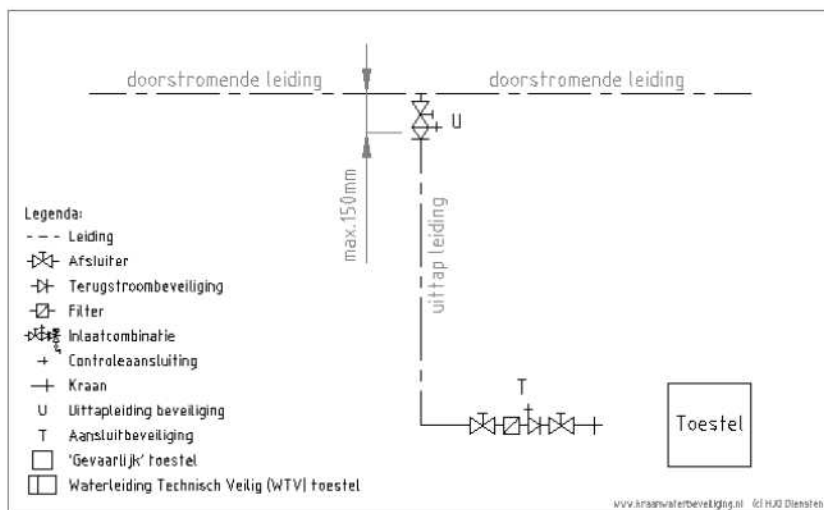

Kraan voor het vullen van Centrale Verwarmingssystemen met drinkwater, waarbij het totaal vermogen van de CV-ketel(s) groter dan 45 kW is. Met een toegevoegd middel met een LD50 waarde kleiner dan 200 mg/kg.

Wij adviseren minimaal een afsluiter; filter; terugstroombeveiliging type BA en een afsluiter te plaatsen.

Indien de afsluiter; filter; terugstroombeveiliging type BA en een afsluiter, niet direct op de doorstromende leiding wordt geplaatst, dan adviseren wij om aanvullend binnen 150mm van de doorstromende leiding een afsluiter met terugstroombeveiliging type EA te plaatsen. Wijs 'U' of 'T' aan voor een afbeelding.