




(006) Continu verbinding voor een automatisch CV-vulstelsysteem

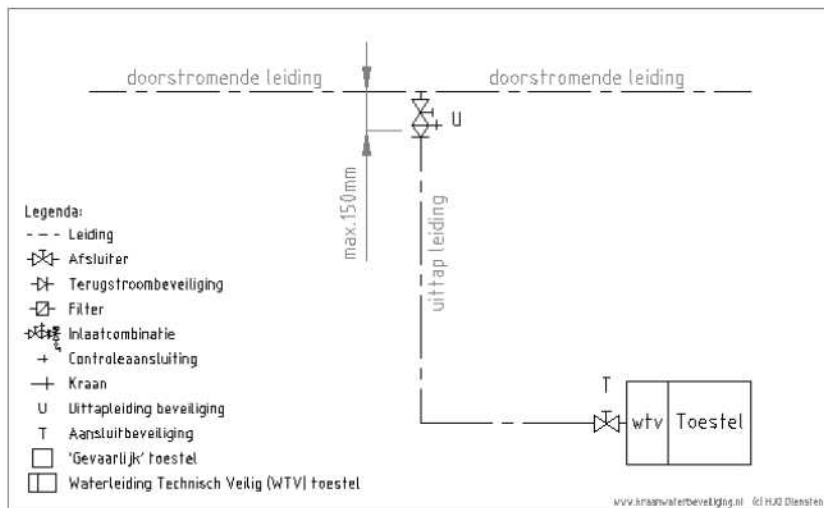

Aansluiting voor het automatisch vullen van Centrale Verwarmingssystemen met drinkwater, waarbij een continu verbinding aanwezig is tussen drinkwater en het Centrale Verwarmingssysteem.

Wij adviseren minimaal een afsluiter en een automatisch vulstelsysteem aan te brengen dat voorzien is van het Kiwa-merk Waterleiding Technisch Veilig (WTV).

Indien het automatisch vulstelsysteem met Kiwa-merk Waterleiding Technisch Veilig (WTV), niet direct op de doorstromende leiding wordt geplaatst, dan adviseren wij om aanvullend binnen 150mm van de doorstromende leiding een afsluiter met terugstroombeveiliging type EA te plaatsen. Wijs 'U' aan voor een afbeelding.