




(025) Brandslanghaspelgroep

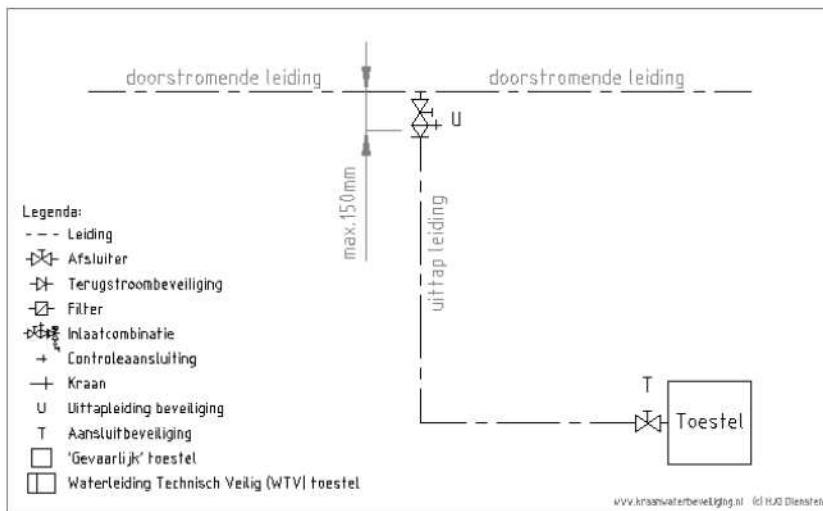

Aansluiting van drinkwater op een leidinggroep met alléén maar brandslanghaspels.

Wij adviseren minimaal binnen 150mm van de doorstromende leiding een afsluiter met terugstroombeveiliging type EA te plaatsen. Wijs 'U' aan voor een afbeelding.