




## (061) Haven binnenvaart

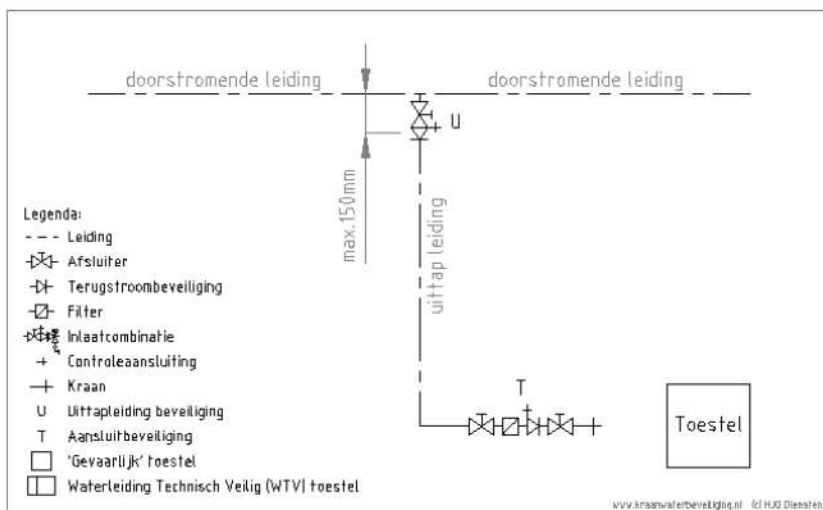

Kraan voor het vullen van een drinkwatertank in binnenvaartschepen.

Wij adviseren minimaal een afsluiter; filter; terugstroombeveiliging type BA en een afsluiter te plaatsen voor de vulpunten.

Indien de afsluiter; filter; terugstroombeveiliging type BA en een afsluiter, niet direct op de doorstromende leiding wordt geplaatst, dan adviseren wij om aanvullend binnen 150mm van de doorstromende leiding een afsluiter met terugstroombeveiliging type EA te plaatsen. Wijs 'U' of 'T' aan voor een afbeelding.