




(063) Zoutelektrolyse-installatie zwembad onderbroken

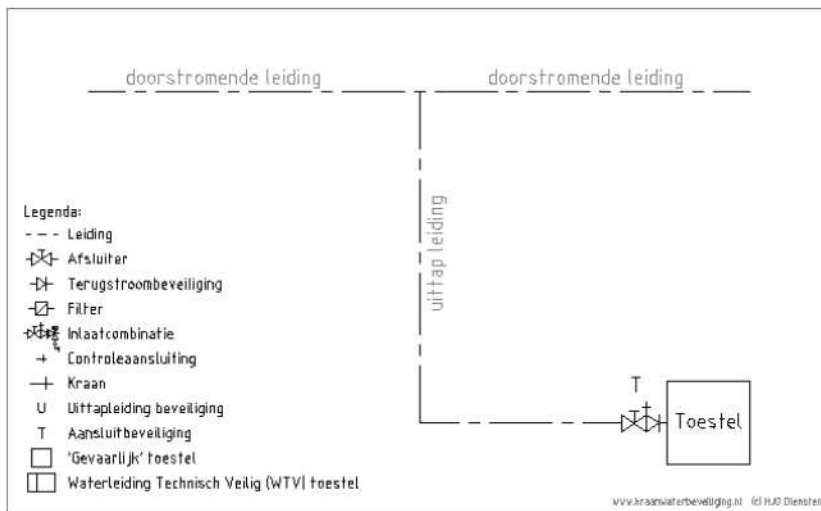

Aansluiting van een zoutelektrolyse-installatie voor een zwembad, waarna de zwembadinstallatie zichtbaar onderbroken moet zijn.

Wij adviseren minimaal een afsluiter met terugstroombeveiliging type CA te plaatsen. Wijs 'T' aan voor een afbeelding.