




(064) Zoutelektrolyse-installatie zwembad niet-onderbroken

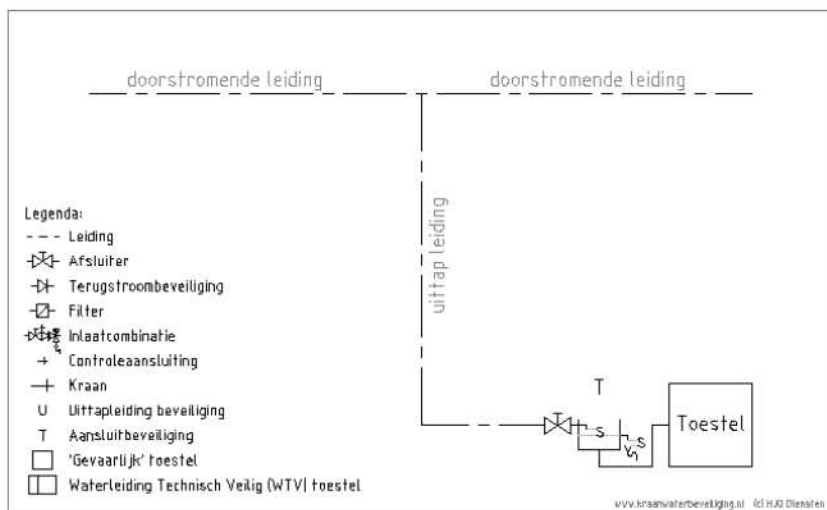

Aansluiting van een zoutelektrolyse-installatie die rechtstreeks is aangesloten op de zwembadinstallatie.

Wij adviseren minimaal een afsluiter en een atmosferische onderbreking te plaatsen. Wijs 'T' aan voor een afbeelding.

De s-maat van de atmosferische onderbreking en de overloop minimaal twee maal de inwendige middellijn van de aansluitleiding met een minimum van 20mm uitvoeren.