




Zwembad suppletie

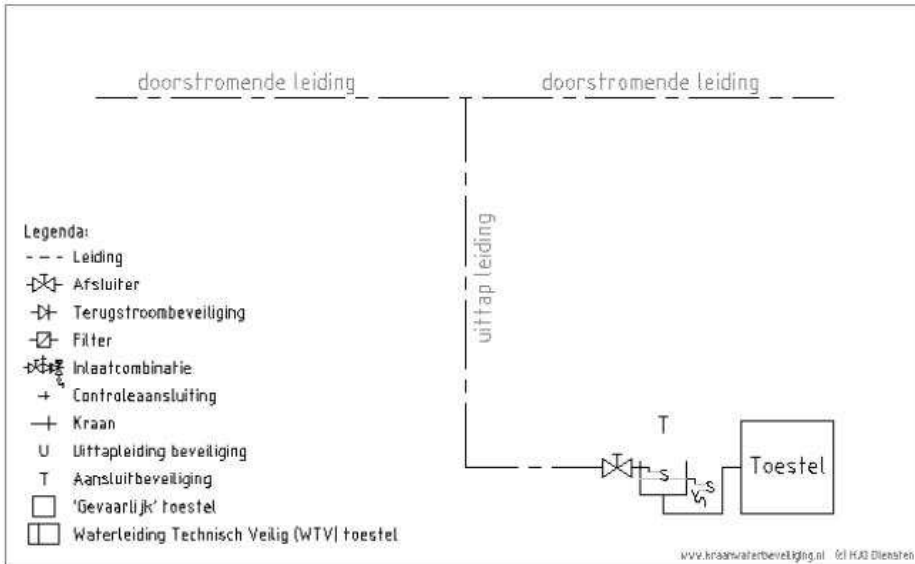

Aansluiting van een zwembad suppletie. (vul/suppletieleiding) De vul/suppletieleiding is niet onderbroken (minimaal 20mm) boven de toevoerleiding naar het zwembadsysteem aangebracht.

Wij adviseren minimaal een afsluiter en een atmosferische onderbreking te plaatsen. Wijs 'T' aan voor een afbeelding.

De s-maat van de atmosferische onderbreking en de overloop minimaal twee maal de inwendige middellijn van de aansluitleiding met een minimum van 20mm uitvoeren.