




(096) Tandartsstoel spittoon boven rand

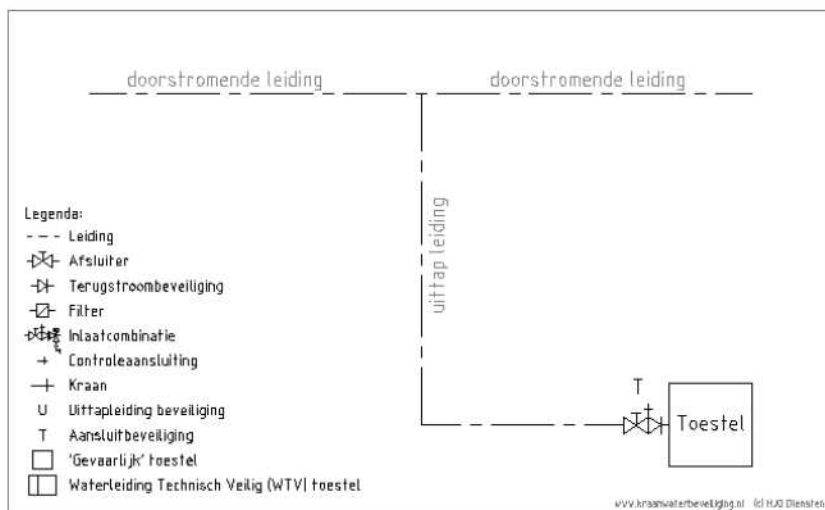

Aansluiting van een tandartsstoel met spittoon spoeling boven de rand.

Wij adviseren minimaal een afsluiter en terugstroombeveiliging type EA te plaatsen per tandartsstoel. Wijs 'T' aan voor een afbeelding.