GKW-vulkraan zonder toegevoegd middel

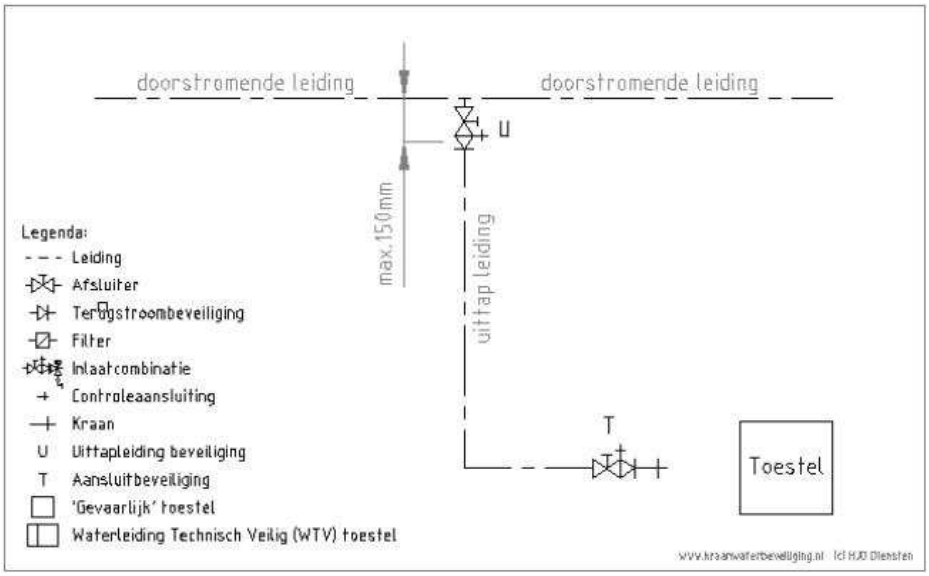

Kraan voor het vullen van Gekoeld Watersystemen met drinkwater. Zonder een toegevoegd middel

Wij adviseren minimaal een afsluiter met terugstroombeveiliging type CA te plaatsen.

Indien de afsluiter en terugstroombeveiliging type CA, niet direct op de doorstromende leiding wordt geplaatst, dan adviseren wij om aanvullend binnen 150mm van de doorstromende leiding een afsluiter met terugstroombeveiliging type EA te plaatsen. Wijs 'U' of 'T' aan voor een afbeelding.