




WKO-vulkraan, gesloten bron, met toegevoegd middel LD50 > 200 mg/kg

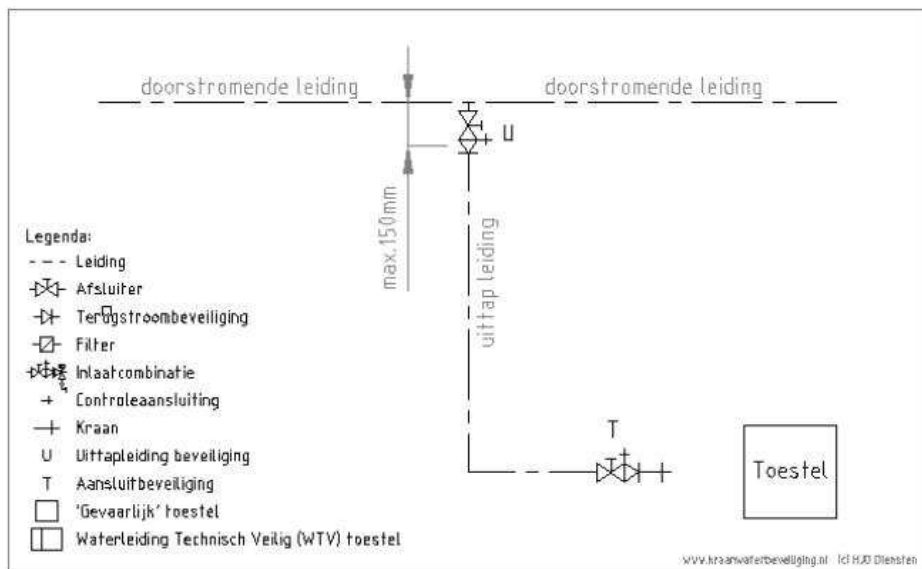

Kraan voor het vullen van het laag-temperatuur leidingstelsel vóór de warmtepomp van de gesloten bron. Met een toegevoegd middel en een LD50 waarde groter dan 200 mg/kg

Wij adviseren minimaal een afsluiter met terugstroombeveiliging type CA te plaatsen, bijvoorbeeld als afsluiter en terugstroombeveiliging type CA in één behuizing.

Indien de afsluiter en terugstroombeveiliging type CA, niet direct op de doorstromende leiding wordt geplaatst, dan adviseren wij om aanvullend binnen 150mm van de doorstromende leiding een afsluiter met terugstroombeveiliging type EA te plaatsen. Wijs 'U' of 'T' aan voor een afbeelding.