




WKO-vulkraan, gesloten bron, met toegevoegd middel LD50 < 200 mg/kg

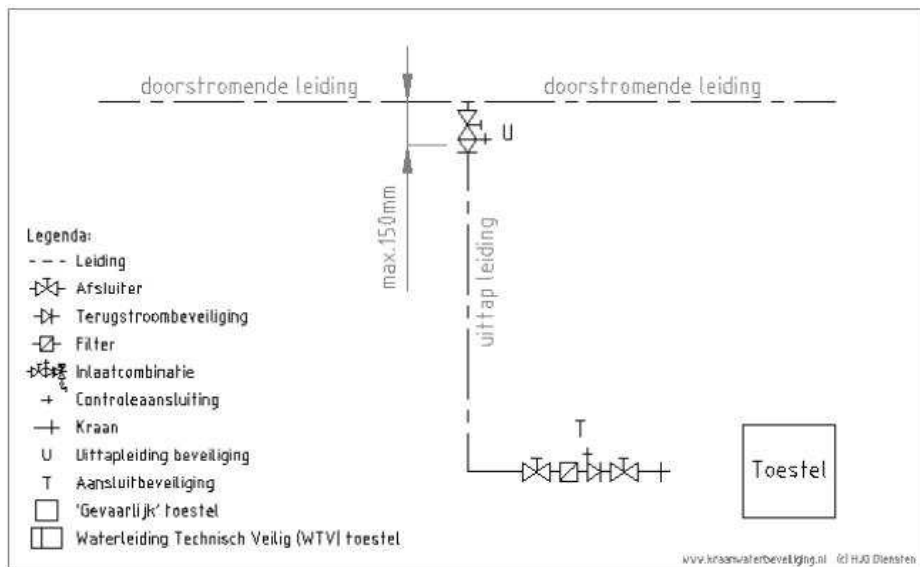

Kraan voor het vullen van het laag-temperatuur leidingsysteem vóór de warmtepomp van de gesloten bron. Met een toegevoegd middel en een LD50 waarde kleiner dan 200 mg/kg

Wij adviseren minimaal een afsluiter; filter; terugstroombeveiliging type BA en een afsluiter te plaatsen.

Indien de afsluiter; filter; terugstroombeveiliging type BA en een afsluiter, niet direct op de doorstromende leiding wordt geplaatst, dan adviseren wij om aanvullend binnen 150mm van de doorstromende leiding een afsluiter met terugstroombeveiliging type EA te plaatsen. Wijs 'U' of 'T' aan voor een afbeelding.